



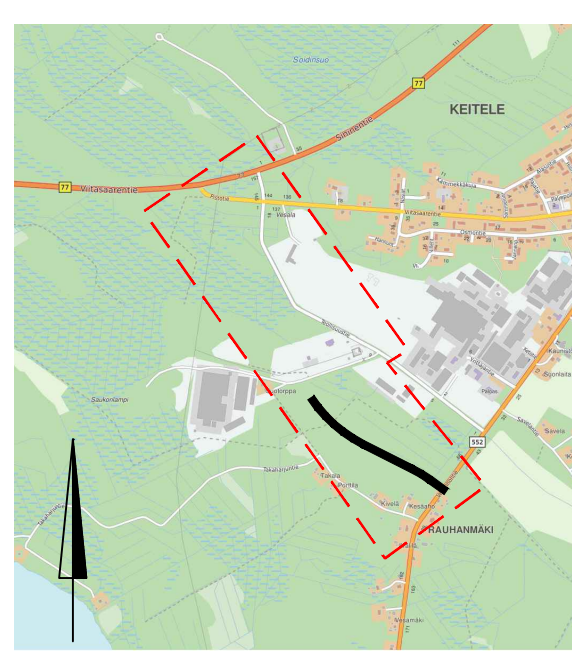

- MERKKIEN SELITYKSET
- Nykyinen kaapeli
 - Uusi kaapeli, ryhmitys selvennetty eri väreillä.
 - Kaapelsuojaputki, lujuusluokka A. Kaapelsuojaputki 110 mm, lujuusluokka A telden alitukalin, muilta osin luokka B. Varoitusnauha asennetaan kaapelin yläpuolelle madon n. 20–30 cm syvyyteen valmistettu maapinnasta.
 - Huom! Alueella huomiotava eri operaattoreiden kaapelit sekä suojaputket.
 - Uusi led katuvalaisin, teräspylväs
 - Nykyinen valaisin
 - Nykyinen purettava valaisin
 - Maadolluskupari Cu16/25m kaapelikalvannon pohjalle.
 - Pylväskaluste: esim. LCK4–16–06A tai vastaava
 - Kaikki kaapeloinnit asennetaan suojaputkeen omaan kaapelikalvontaan
 - Uusi valaistuskusku KVK–Teollisuustie, In=63A, uusi liittymä 3x25A

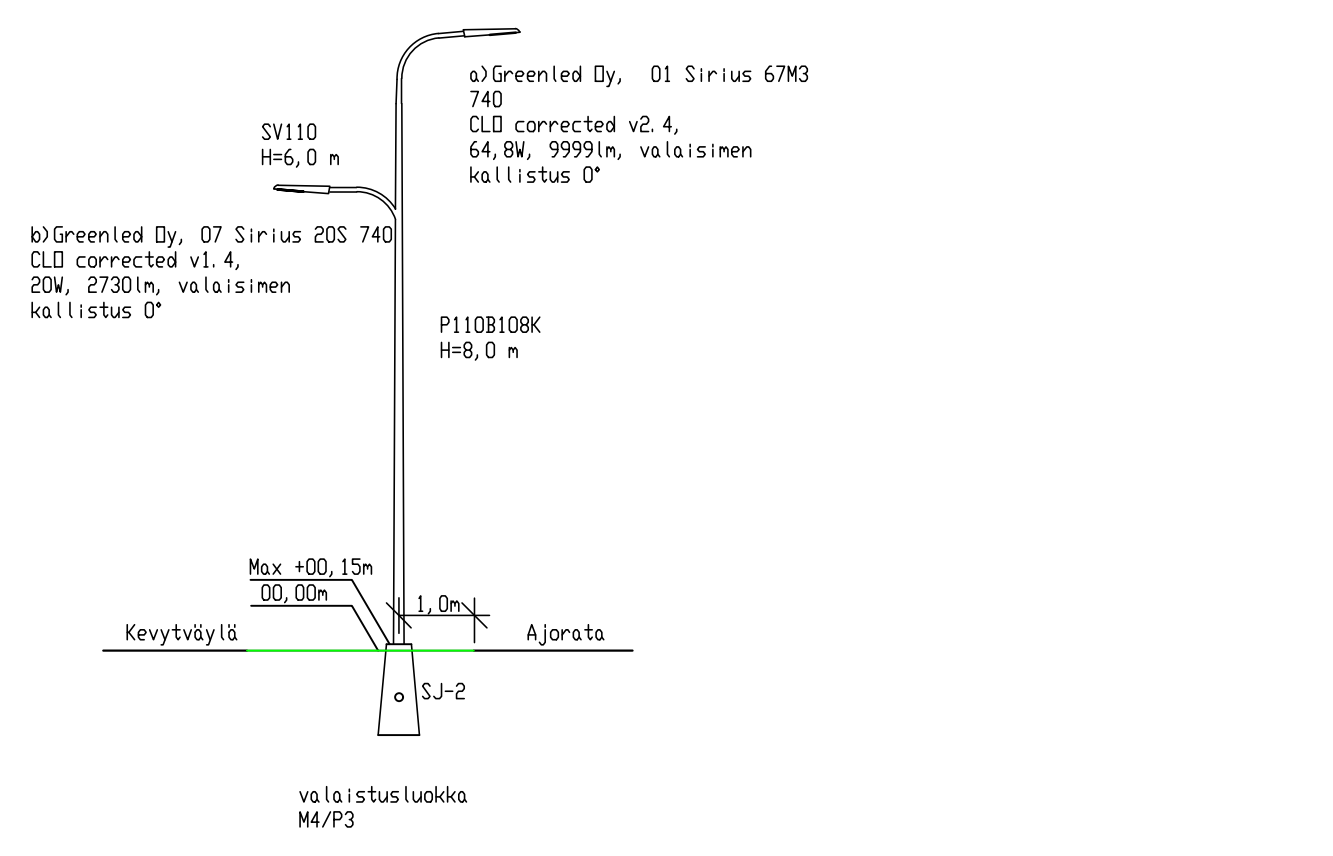

REV	PVM	TEKIJÄ	ERITTELY
Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK 26, korkeusjärjestelmä N2000			
Kaupunginosa/Kylä		Kortteli/Riia	Tontti/mo
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset		Viranomaisen merkintä	
Rakennustoimenpide	Rakennus		Piirustaja
LIIDISRAKENNUS	RAKENNUS		PIIRUSTUS
Rakennuskohde	Rakennuksen sisältö		Mittakaavat
KEITELE KUNTA	ASEMAPIIRUSTUS		1:500
TEOLLISUUSTIE	TEOLLISUUSTIE PLV. 980-1460		
(VÄLILLÄ PISTOTIE-VESANNONTIE)	VALAISTUS		
KEITELE	Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero		Muutos
FCG		SÄH 0405-P52184	704
Osmontie 34, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, www.fcg.fi		Tiedosto	
Päiväys 30.4.2025	Siaunni/Piir. N. KIVIOJA, INS. AMK		A
Pääsuunn. J. JÄÄSKELÄINEN, INS.	Tarkastaja		S
Hyv. E. KESKIVÄLI, INS.	Yhteyshenkilö J. JÄÄSKELÄINEN, INS.		